

Amacına uygun kullanım

NZ yapı serisinin emniyet şalteri koruma kilidi bulunan bir kilitleme düzeneğidir (yapı türü 1). Aktüatör kodlanmamış (örn. kam). Hareketli bir devre kesici koruma düzeneği ve makine kontrol sistemi ile birlikte bu emniyet bileşeni, koruma düzeneği açık olduğu sürece tehlikeli makine fonksiyonlarının yapılmasını engeller. Tehlikeli bir makine hareketi esnasında koruma düzeneğinin açılması durumunda bir durdurma komutu devreye girer.

Anlamı:

- ▶ Tehlikeli bir makine fonksiyonuna yol açabilecek çalıştırma komutları ancak koruma düzeneği kapatıldıktan sonra çalıştırılabilir.
- ▶ Koruma düzeneğinin kapatılması bir dur komutuna yol açar.
- ▶ Koruma düzeneğinin kapatılması tehlikeli bir makine fonksiyonunun kendiliğinden çalışmasına yol açmamalıdır. Bunun için ayrı bir başlatma komutu gerçekleştirilmelidir. Bununla ilgili istisnalar için bkz. EN ISO 12100 veya ilgili C standartları

Bu yapı serisine ait cihazlar güvenli pozisyon verici olarak kullanılabilir.

Cihazı kullanmadan önce makinede örn. aşağıdaki standartlara uygun bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061

Amacına uygun kullanıma, montaj ve işletimde geçerli gereksinimlerin karşılanması dahildir, özellikle şu standartlara göre:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

Önemli!

- ▶ Cihazın doğru şekilde bir genel sisteme bağlanmasından işletmecisi sorumludur. Bunun için genel sistemin örn. EN ISO 13849-2 uyarınca onaylanmış olması gerekir.
- ▶ Performans düzeyinin (PL) belirlenmesi için EN ISO 13849-1:2015, Bölüm 6.3 doğrultusunda basitleştirilmiş yöntem kullanılırsa birden fazla cihaz sıralı kumanda edildiğinde PL azalır.
- ▶ Emniyetli kontakların mantıklı bir sıralı kumandası PL'dye kadar mümkündür. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. ISO TR 24119.
- ▶ Bir ürünün bir veri föyüne sahip olması ve buradaki bilgilerin işletim kılavuzundan farklı olması durumunda veri föyündeki bilgiler geçerlidir.

Güvenlik bilgileri

⚠ UYARI

Tekniğe uygun olmayan montaj veya kullanım (manipülasyon) nedeniyle hayati tehlike. Emniyet aksamı, bir kişisel koruma fonksiyonu görür.

- ▶ Emniyet aksamı bypass edilmemelidir, aksamı döndürülmemeli, kaldırılmamalı veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilmemelidir. Bu hususta özellikle EN ISO 14119:2013, 7. bölümünde verilen bypass seçeneklerini azaltma önlemleri dikkate alınmalıdır.
- ▶ Montaj, elektrik bağlantısı ve işleme alma sadece emniyet yapı parçalarının kullanılması konusunda özel bilgilere sahip olan yetkili uzman personel tarafından yerine getirilebilir.

Fonksiyon

Cihazlar, makine ve tesis yapımında konumlandırma ve kumanda etme için kullanılır.

Kumanda elemanı bir döner kol ile kumanda edilir. Emniyet kontaktları (→) bu sırada zorunlu olarak açılır (bkz. Resim 5).

Kumanda durumları

Şalterinize yönelik ayrıntılı kumanda durumları için bkz. Resim 5. Burada mevcut tüm kumanda elemanları açıklanmıştır.

Montaj


BİLGİ

Yanlış montaj ve uygun olmayan çevre koşulları nedeniyle cihaz hasarları

- ▶ Emniyet şalteri ve aktüatör dayanma olarak kullanılmamalıdır.
- ▶ Emniyet şalterinin ve aktüatörün sabitlenmesi için EN ISO 14119:2013, bölüm 5.2 ve 5.3'ü dikkate alın.
- ▶ Bir kilitleme düzeneğinin atlanması seçeneklerinin azaltılmasına yönelik EN ISO 14119:2013, bölüm 7'yi dikkate alın
- ▶ Şalter başlığını hasarlara karşı koruyun.
- ▶ Aktüatör (döner kol) forma uygun bir şekilde tahrik miline sabitlenmelidir. Aktüatörde ve tahrik milinde bulunan çoklu kenar, iç içe geçmelidir (bkz. Resim 2).
- ▶ Düzgün bir işletimi sağlayabilmek için kumanda kamları, aktüatörler en az $(45^\circ \pm 5^\circ)$ değerinde bir açıya kadar döndürülecek şekilde takılmalıdır (öngörülen kontak deliğine ulaşılması, bkz. Resim 8 ve Resim 9).

Önemli!


- ▶ Kumanda elemanının sıçramasını önlemek için kam zamanla durmalıdır (bkz. Resim 1).

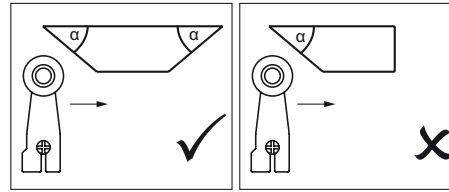

Resim 1: Kam şekli


Yön değiştirme seçenekleri

Aktüatörün dikey uygulanabilirliği 8 x 45° (forma uygun bir şekilde)

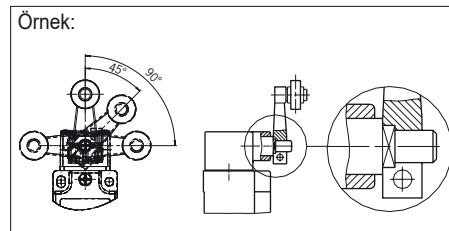

Resim 2: Aktüatörün dikey uygulanabilirliği


Yatay uygulanabilirlik 4 x 90°

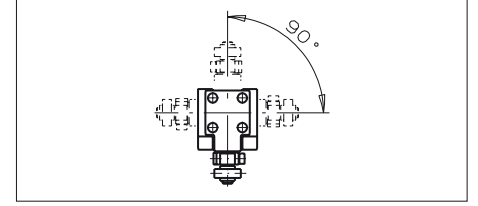

Resim 3: Yatay uygulanabilirlik

1. Tetikleme başındaki cıvataları çözün.
2. İstenilen yönü ayarlayın.
3. Cıvataları 1,2 Nm ile sıkın.

Döner kollu tahrikte kumanda yönü değişimi

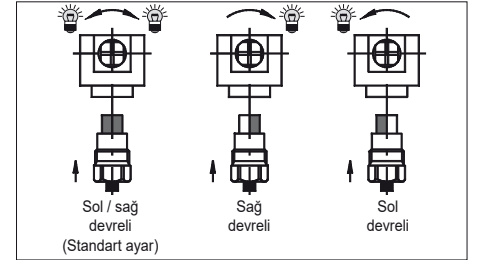

Resim 4: Kumanda yönü değişimi

Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI

- Yanlış bağlantı nedeniyle güvenlik fonksiyonu kaybı.
- ▶ Güvenlik fonksiyonları için sadece emniyetli kontaklar (→) kullanın.

Kişilerin korunması için kilit olarak emniyet şalterinin kullanılması

En az bir kontak (→) kullanılmalıdır. Bu, koruma düzeneğinin konumunu sinyalle eder (kontak yerleşimi için bkz. Resim 7).

Konnektörlü cihazlar için şu geçerlidir:

- ▶ Konnektörün sızdırmazlığına dikkat edin.

Kablo girişli cihazlar için şu geçerlidir:

1. İstenilen giriş deliğini uygun aletle açın.
2. Vidalı kablo bağlantısını uygun koruma türüyle takın.
3. Bağlayın ve klemensleri 0,5 Nm (ES511'de 1 Nm) ile sıkın (kontak yerleşimi için bkz. Resim 7).
4. Kablo girişinin sızdırmazlığına dikkat edin.
5. Şalter kapağını kapatın ve vidalayın (sıkma torku 1,2 Nm).

Fonksiyon kontrolü

⚠ UYARI

Fonksiyon kontrolünde hatalar nedeniyle ölümcül yaralanmalar.

- ▶ Fonksiyon kontrolünden önce kimsenin tehlike alanında bulunmadığından emin olun.
- ▶ Kaza önlemeye yönelik geçerli talimatları dikkate alın.

Kurulundan ve her hatadan sonra cihazın doğru fonksiyonunu kontrol edin.

Bu esnada aşağıdaki adımları takip edin:

Mekanik fonksiyon kontrolü

Kumanda elemanı, hafifçe hareket edebilmelidir. Koruma düzeneğini kontrol etmek için birkaç kez kapatın.

Elektriksel fonksiyon kontrolü

1. İşletim gerilimini devreye alın.
 2. Tüm koruma tertibatlarını kapatın.
➔ Makine kendiliğinden çalışmamalıdır.
 3. Makine fonksiyonunu başlatın.
 4. Koruma düzeneğini açın.
➔ Makine kapanmalıdır ve koruma düzeneği açık olduğu sürece çalışmamalıdır.
- 2 ile 4 arasındaki adımları her bir koruma düzeneği için tekrarlayın.

Kontrol ve bakım

⚠ UYARI

Güvenlik fonksiyonunun kaybolması nedeniyle ağır yaralanma tehlikesi.

- ▶ Hasar veya aşınma durumunda tüm şalter değiştirilmelidir. Tekli parçaların veya yapı gruplarının değiştirilmesi yasaktır.
- ▶ Düzenli aralıklarla ve her hatadan sonra cihazın doğru fonksiyonunu kontrol edin. Olası zaman aralıklarına yönelik bilgiler için bkz. EN ISO 14119:2013, bölüm 8.2.

Kusursuz ve sürekli bir fonksiyon elde edebilmek için aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekir:

- ▶ Sorunsuz kumanda fonksiyonu
- ▶ Tüm yapı parçalarının güvenli şekilde sabitlenmiş olması
- ▶ Hasarlar, aşırı kirlenme, kalıntılar ve aşınma
- ▶ Kablo girişinin sızdırmazlığı
- ▶ Gevşemiş kablo bağlantıları veya konnektörler.

Bilgi: Üretim yılına tip levhasının alt sağ köşesinden bakılabilir.

Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti

Amacına uygun kullanım ile ilgili yukarıdaki koşullara veya güvenlik uyarılarına riayet edilmemesi veya bakım çalışmalarının talep edildiği şekilde yürütülmemesi, sorumluluğun reddedilmesine ve garanti hizmetinin düşmesine yol açar.

UL us ile ilgili bilgiler

Kablo girişli cihazlar için şu geçerlidir:

UL us gereksinimleri doğrultusundaki kullanım için 60/75 °C sıcaklık aralığı için bakır bir kablo kullanılmalıdır.

Konnektörlü cihazlar için şu geçerlidir:

UL us gereksinimleri doğrultusunda UL1310 uyarınca sınıf 2 gerilim beslemesi kullanılmalıdır. Kullanım yerinde emniyet şalterlerinin kurulu olan bağlantı hatları mekansal olarak hareketli ve sabit kurulu hatlarla ve 150 V üzerindeki bir gerilimle çalışan diğer tesis parçalarının izole edilmemiş etkin parçalarıyla daima 50,8 mm'lik bir mesafe korunacak şekilde ayrılmalıdır. Hareketli hatlar diğer önemli tesis parçalarına karşı eşit veya daha yüksek bir gerilim dayanıklılığına sahip olan uygun izolasyon materyaliyle donatılmış olması durumu dışında.

AB Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanı, işletim kılavuzunun bir parçasıdır ve cihaza ayrı bir sayfa olarak eklenmiştir.

Orijinal AB uygunluk beyanını www.euchner.com adresinden de bulabilirsiniz.

Servis

Servis durumunda iletişim:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servis telefonu:
+49 711 7597-500

E-posta:
support@euchner.de

İnternet:
www.euchner.com


Teknik Veriler

Parametre	Değer			
Gövde maddesi	Hafif metal baskı dökümü anodik oksitlenmiş			
	NZ1... Kablo girişi NZ2... Konnektör M12/SVM5		NZ2... Konnektör SR6/SR11	
Koruma türü	IP 67		IP 65	
Mek. devre aralıkları	30 x 10 ⁶			
Ortam sıcaklığı	-25 ... +80 °C			
Kirlenme derecesi (harici, EN 60947-1 uyarınca)	3 (endüstriyel)			
Montaj konumu	isteğe göre			
Aktüatör	HB	HS	PB	PS
Harekete başlangıç hızı maks.	300 m/dk	60 m/dk	120 m/dk	30 m/dk
Min. harekete başlangıç hızı	0,1 m/dk	0,1 m/dk	0,5 m/dk	0,5 m/dk
Tetikleme sıklığı	10.000/s		7.000/s	
20 °C'de tetikleme gücü	15 N			
Temas maddesi	İnce altın kaplı gümüş kaplamalı			
	NZ1...		NZ2...	
Bağlantı türü	Vida bağlantısı		Konnektör	
Kablo enkesiti (sert/esnek)	0,34 ... 1,5 mm ² , 0,34 ... LED göstergesi ile 0,75 mm ²		SR6: 0,5 ... 1,5 mm ² SR11: 0,5 mm ²	



	NZ1...M / NZ2...SR6	NZ2...SR11	NZ2...SVM5
Ölçüm izolasyon gerilimi	U _i = 250 V	U _i = 50 V	U _i = 50 V
Ölçme dayanıma gerilim dayanıklılığı	U _{imp} = 2,5 kV	U _{imp} = 1,5 kV	U _{imp} = 1,5 kV
Koşullu kısa devre	100 A		
LED gösterge lambası	L060	L110	L220
Sadece ES511, ES528H, ES538H kumanda elemanları ile	AC/DC 12 - 60 V	AC 110 V ±%15	AC 230 V ±%15
Kumanda elemanlarının ölçüm verileri	ES511	ES528H/ES538H	SK2121H/SK2131H/ SK3131H
Kumanda prensibi	Ani hareket şalteri	Yavaş hareket şalteri	Yavaş hareket şalteri
IEC 60947-5-1 uyarınca kullanım kategorisi			
Kablo girişli	AC-12 AC-15 DC-13	I _e 10 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 24 V	- I _e 4 A U _e 230 V I _e 4 A U _e 24 V
SR6 ¹⁾ konnektör ile	AC-15 DC-13	I _e 6 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 24 V	- -
SR11 ¹⁾ konnektör ile	AC-15 DC-13	- -	I _e 4 A U _e 50 V I _e 4 A U _e 24 V
SVM5 konnektör ile	AC-15 DC-13	I _e 4 A U _e 30 V I _e 4 A U _e 24 V	- -
Kısa devre koruması (kumanda emniyeti) ¹⁾	bkz.	4 A gG	4 A gG
Geleneksel termik akım I _{th} ¹⁾	kullanım kategorisi	4 A	4 A
Kumanda akımı min.	10 mA	1 mA	10 mA
Devre gerilimi	DC 24 V	DC 24 V	DC 12 V

¹⁾ Çevre sıcaklığı > 70 ... olduğunda NZ2... için sınırlama 80 °C:

	NZ2...SR6	NZ2...SR11
IEC 60947-5-1 uyarınca kullanım kategorisi	AC-15 DC-13	I _e 2 A U _e 230 V I _e 2 A U _e 24 V
Kısa devre koruması (kumanda emniyeti)	2 A gG	2 A gG
Geleneksel termik akım I _{th}	2 A	2 A
EN ISO 13849-1 uyarınca güvenilirlik değerleri		
B _{10d}	2 x 10 ⁷	

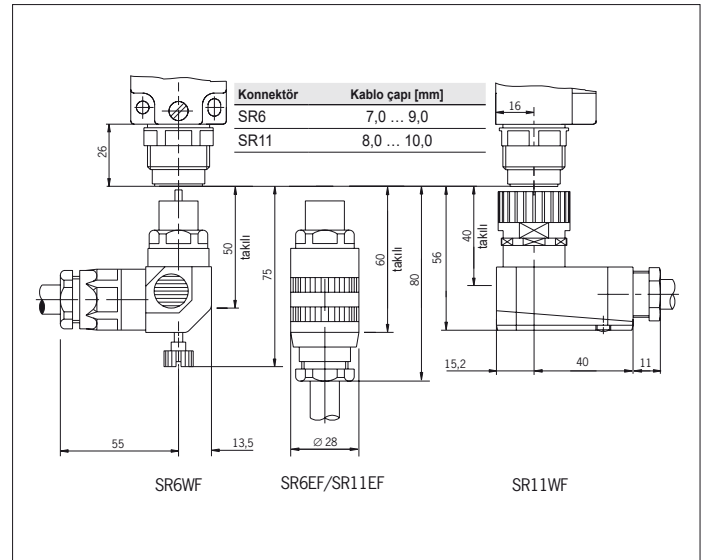

Resim 6: Ölçü çizimi NZ2... ile konnektör

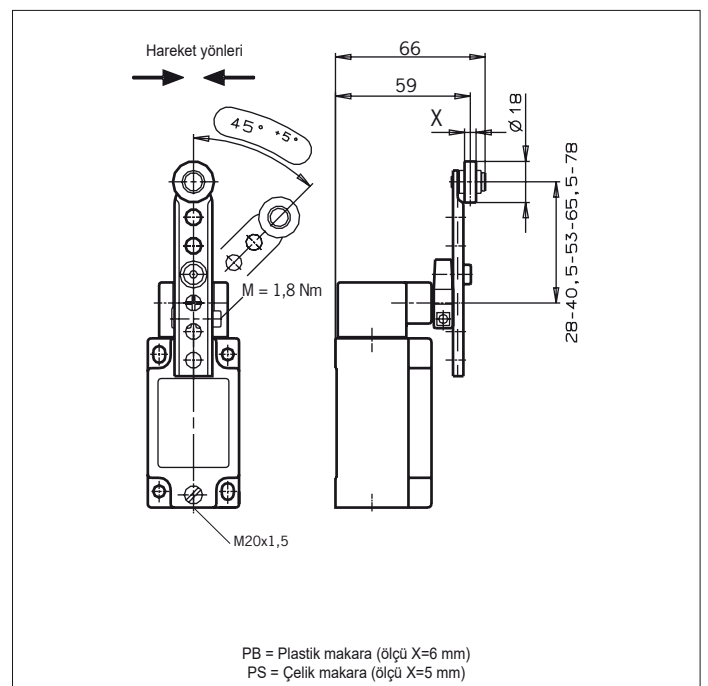

Resim 9: Kablo girişli NZ1P.. ölçü çizimi